



- 18005** - Filtre fin, sans raccords, avec boîtier de raccordement 12085
- 18006** - Filtre fin, avec raccords à écrou mobile Optifitt-Serra 92001
- 18007** - Filtre fin, avec raccords à écrou mobile Optipress-Aquaplast 92021
- 18008** - Filtre fin, sans boîtier de raccordement

1 Consignes de sécurité

1.1 Tenir compte des conditions d'environnement

Des conditions d'environnement inappropriées peuvent entraîner la formation de germes pathogènes et endommager le produit.

- Le produit doit être monté uniquement dans des endroits répondant aux conditions suivantes:
 - pas de rayonnements UV (lumière solaire)
 - pas de vapeurs de solvants
 - pas de risque de gel.

1.2 Observer les directives

- Observer les dispositions de la directive W3 de la SSIGE.

1.3 Mettre à l'abri des coups et des chocs

Des coups forts et des chocs pendant et après le montage risquent d'endommager le filtre fin de manière irréparable. Le filtre risque alors de ne plus fonctionner ou de tout simplement éclater.


- Vérifier que l'emballage du filtre fin n'est pas endommagé. Si l'emballage du filtre fin est endommagé, ne pas l'utiliser.
- Une fois que le filtre fin est monté, vérifier l'absence de coups de bélier forts (p. ex. dus aux vannes magnétiques en aval).
- S'il subit des coups forts et des chocs, remplacer l'intégralité du filtre fin.

2 Montage et mise en service

2.1 Monter le filtre fin

1. Rincer soigneusement les conduites avant l'installation. Dès le premier remplissage de l'installation d'eau de boisson, il faut utiliser de l'eau de boisson propre.
2. Monter le filtre fin sans tension sur la conduite, avec le godet sur le bas.
3. Observer la procédure correcte pour les assemblages par bride (☞ «Assemblage des raccords à brides», page 2).
4. S'assurer que le produit soit bien visible et accessible.

2.2 Assemblage des raccords à brides

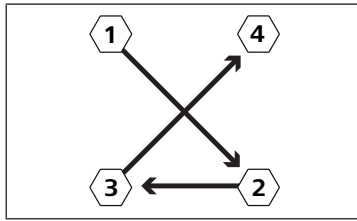

1. Avant usage, nettoyer la surface d'étanchéité et le joint.
2. S'assurer que le joint repose correctement sur la surface d'étanchéité.
3. Fixer les vis. Toujours utiliser toutes les vis, mais les serrer au fur et à mesure et de façon croisée (voir figure).

3 Remise

Rappeler à l'exploitant les points suivants:

- Le produit doit demeurer visible et accessible.
- L'inspection et la maintenance du produit doivent être conformes à la directive W3 de la SSIGE.
- Les pièces en matière synthétique ne doivent pas être nettoyées avec des produits d'entretien contenant des solvants.
- Si le produit est remplacé, il convient de le retourner à Nussbaum pour une élimination en bonne et due forme.

Informations complémentaires et dernière édition de ce document disponibles sur notre site Web www.nussbaum.ch.



18005 18006 18007 18008