




19191 - Flangia Y

Costruzione e materiali

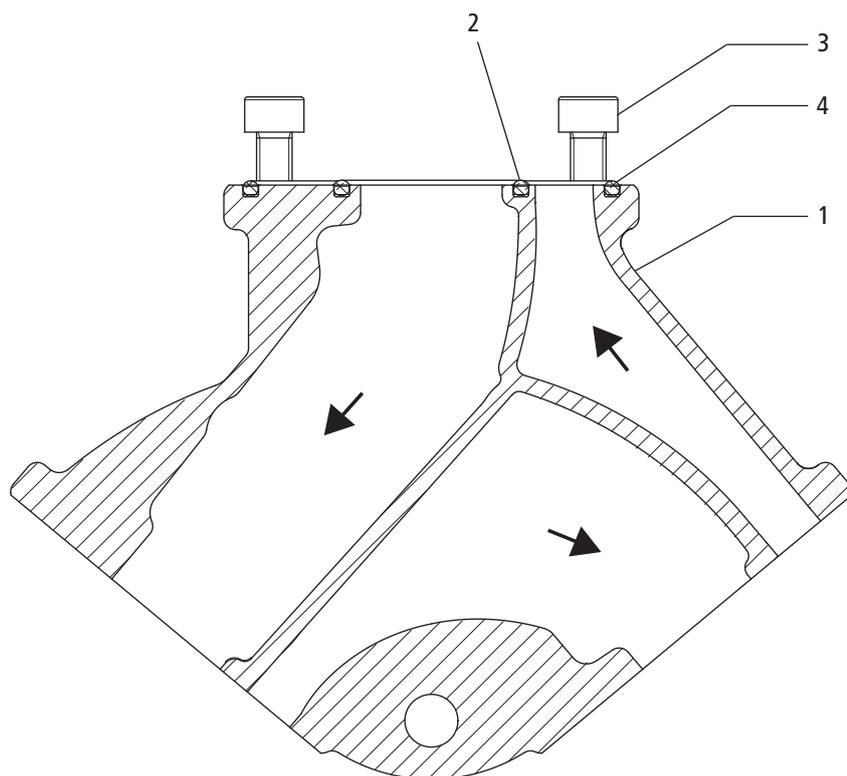

1	Corpo	Bronzo CC246E
2	O-ring	EPDM
3	Vite a testa cilindrica	Acciaio inossidabile
4	O-ring	EPDM

Dati tecnici

Medio	Acqua
Temperatura max. dell'acqua	Singolo componente: 90 °C Rubinetterie seguenti: 30 °C
Pressione nominale	PN 16
Accessori	Mensola 19092.06 per il sostegno della flangia Y

Spazio necessario per il montaggio con flangia Y


Eseguire il montaggio in modo che il filtro fine venga attraversato per primo.

NOTA

Danni all'addolcitore d'acqua dovuti a montaggio errato

Se si invertono le posizioni del filtro fine e del set di allacciamento, la sporcizia può penetrare nell'addolcitore d'acqua oppure l'acqua grezza può scorrere nell'addolcitore d'acqua con una pressione eccessiva. Ciò può causare gravi danni all'addolcitore d'acqua.

- Assicurarsi che il filtro fine e il set di allacciamento siano montati correttamente sulla flangia Y.

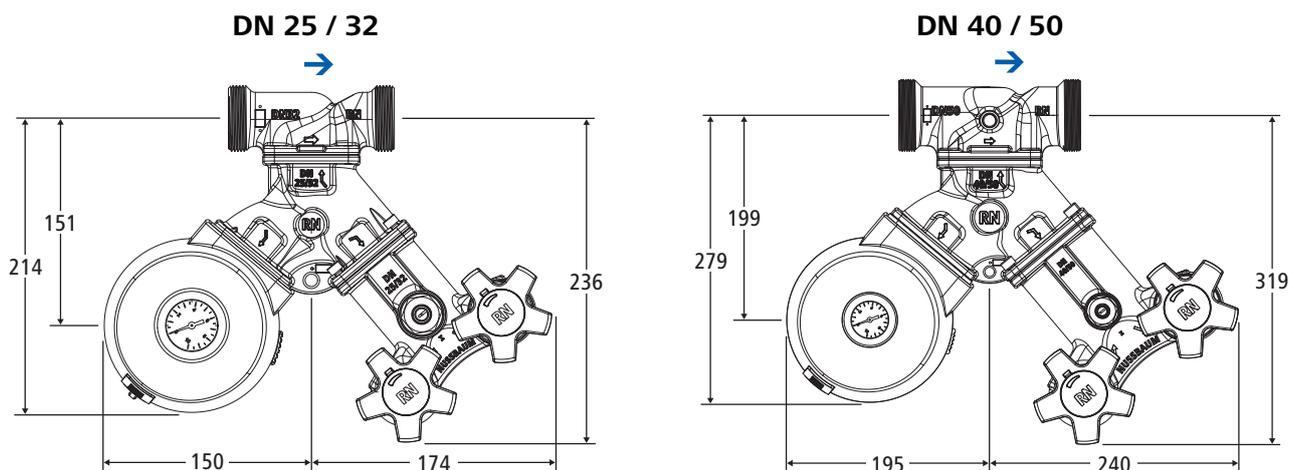

Misura	Set di allacciamento	Flangia Y	Redfil / Filtro fine	Flangia di allacciamento
DN 25 / 32	19185.05	19191.05	12104.05 18104.05*	12085.36 / 12085.37
DN 40 / 50	19185.06	19191.06	12104.06 18104.06*	12085.38 / 12085.39

* Utilizzando un filtro fine senza riduttore di pressione, a monte della flangia Y va montato un riduttore di pressione separato.

Avvertenze per l'impiego


Per l'impiego del prodotto devono essere rispettati i seguenti requisiti e le seguenti avvertenze:

- Valgono le disposizioni della direttiva W3 della SVGW.

Valori di perdita della pressione

		DN 25	DN 32	DN 40	DN 50
Valore ζ	[Zeta]	7.83	19.78	6.43	12.44
Valore Kvs	[m ³ /h]	8.93	9.20	25.22	28.33

Diagramma di prestazione

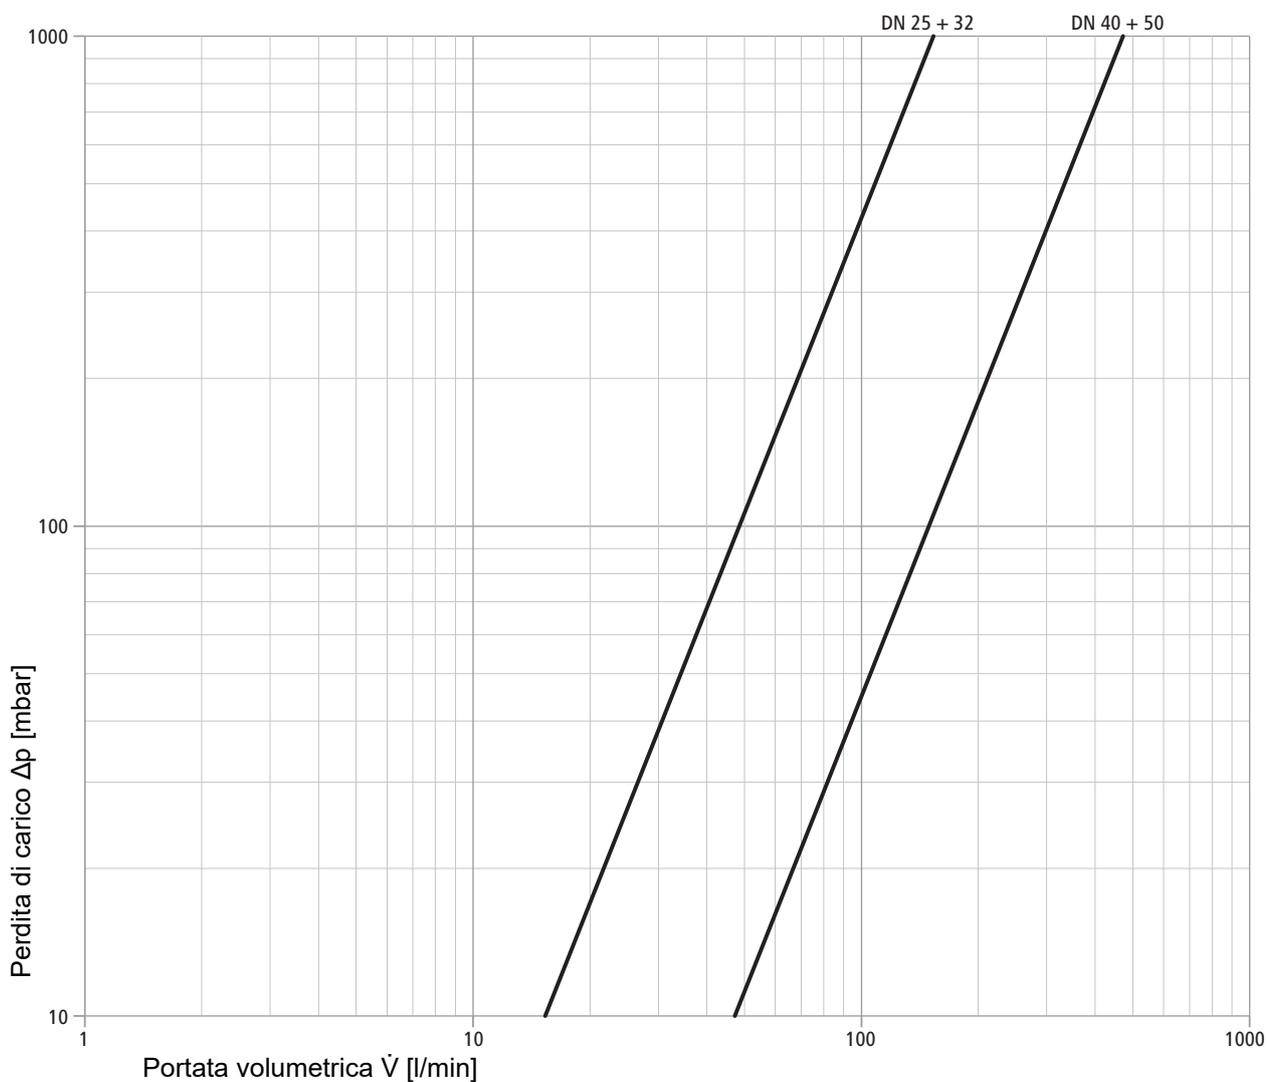

Ulteriori informazioni e la versione più recente del presente documento sono disponibili sul nostro sito web www.nussbaum.ch.



19191